

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2019年第48期（总第840期）

物理科学与技术学院党政办公室

2019年8月2日

物理学院实验室安全工作简报

——消防、水电安全与后勤保障小组专项检查通报

组长：崔腾虎

组员：金武 李喜玲 杨利成 隋文波 王鹏 张海军 周保范

本次检查人员：崔腾虎 隋文波 杨利成 张海军 金武



2019年7月29日（暑期学校第4周），学院实验室安全管理工作组“消防、水电安全与后勤保障小组”根据学院安排对我院格致楼所有实验室进行了水电安全和卫生状况专项检查，主要检查内容为：1. 实验室内部的用水用电及消防等安全隐患排查；2. 实验室内部卫生状况检查。7月30日-8月2日，安全管理工作组对检查发现问题的实验室进行了督导、复查。相关结果如下：

1. 实验室整体安全卫生状况良好，但部分实验室仍然存在垃圾不能及时处理和堆放包装盒较多的情况，夏季天气炎热提醒老师同学们注意及时清理实验室垃圾，特别是化学类垃圾一定及时处理以避免引起安全事故。2. 个别实验室存在插线板直接放置在地面的现象，使用插线板时要放置在高

处，避免跑水引起漏电事故；3. 电吹风等电器用完必须拔出插头，避免消防隐患；4. 暑假即将到来，请老师同学们务必在离开之前关好门窗水电，处理好实验室化学垃圾。

检查现场一些典型照片如下：



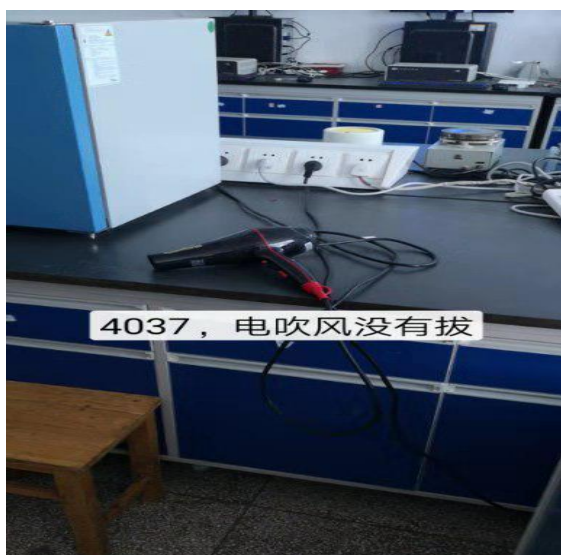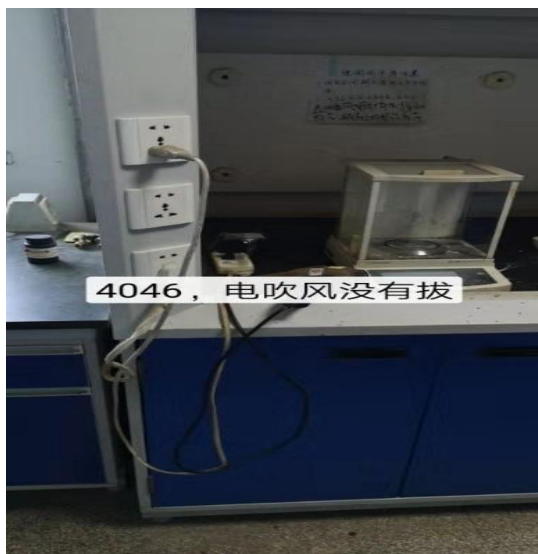

7月29日检查、7月30日-8月2日复查情况汇总如下:

实验室 房间号	危险 等级	第一责 任人	7月29日检查 发现的问题	建议整改措施	限期整改 完成时间	7月30日 -8月2日 复查结果	是否发送 整改 通知书
格致楼 1037-1	二级	彭勇 席力	纸箱等杂物多	及时处理实验室废 纸箱和杂物	8月2日 前	经查, 物品为毕 业本科生(攻读 硕士)临时存放, 已通知责任人加 强管理, 确保无 隐患。	本次不 发送。
格致楼 1010	一级	席力	物品摆放杂乱; 试剂瓶直接放 在地面上。	整理物品摆放;按要 求摆放试剂瓶。	8月2日 前	经督导, 已整改	本次不 发送。
格致楼 1013	特级	史慧刚	有两箱饮料	将饮料放至办公室	8月2日 前	已整改	本次不 发送。

格致楼 2048	特级	贺德行	垃圾多	及时处理实验室垃圾	8月2日前	已整改	本次不发送。
格致楼 3012	特级	高美珍 高大强	卫生差,垃圾多	认真搞好实验室卫生,及时清理实验室垃圾	8月2日前	已整改	本次不发送。
格致楼 3017	一级	蒋长军	易燃化学品量大,存放不规范;纸箱杂物多。	规范存放易燃化学品;实验室不宜堆放纸箱等杂物。	8月2日前	经督导,已整改	本次不发送。
格致楼 3027	特级	彭勇	电吹风用完插头未拔	认真搞好实验室卫生,及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不发送。
格致楼 3037	特级	秦勇	电吹风用完插头未拔	认真搞好实验室卫生,及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不发送。
格致楼 3059	二级	王鹏	电吹风用完插头未拔	认真搞好实验室卫生,及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不发送。
格致楼 4037	一级	彭尚龙	电吹风用完插头未拔	认真搞好实验室卫生,及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不发送。
格致楼 4044	特级	刘文晶	卫生差,垃圾特别多	认真搞好实验室卫生,及时清理实验室垃圾	8月2日前	已整改	本次不发送。
格致楼 4046	一级	李建功	电吹风用完插头未拔	搞好实验室卫生,及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不发送。
格致楼 4063	一级	沈利亚	垃圾多	及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不发送。